

## *BARRERA FOTOELÉCTRICA DE SEGURIDAD*

### **VISION**

### **INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO**

#### **ÍNDICE**

INTRODUCCIÓN.....	2
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.....	3
INSTALACIÓN.....	4
POSICIONAMIENTO .....	5
CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD .....	6
POSICIONAMIENTO VERTICAL DE LA BARRERA .....	7
POSICIONAMIENTO HORIZONTAL DE LA BARRERA.....	8
CONEXIONES ELÉCTRICAS .....	9
SISTEMAS MÚLTIPLES .....	13
DISTANCIA ENTRE SUPERFICIES REFLECTANTES .....	13
USO DE ESPEJOS DESVIADORES.....	15
MONTAJE MECÁNICO Y ALINEAMIENTO ÓPTICO .....	16
FUNCIONAMIENTO Y DATOS TÉCNICOS.....	17
SEÑALIZACIONES .....	17
FUNCIÓN DE TEST.....	18
ESTADO DE LAS SALIDAS .....	18
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	19
DIMENSIONES ( <i>cotas en mm</i> ).....	20
CONTROLES y MANTENIMIENTO .....	22
DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS .....	23
ACCESORIOS.....	25
GARANTÍA .....	26



***Este símbolo indica un aviso importante para la seguridad de las personas. Su incumplimiento puede causar serios riesgos para el personal expuesto.***

## INTRODUCCIÓN

La barrera fotoeléctrica VISION es un sistema optoelectrónico multihaz de seguridad que pertenece a la categoría de los dispositivos electrosensibles de clase 2, para la protección de las personas expuestas a máquinas o áreas peligrosas.

La barrera VISION, compuesta por Emisor y Receptor, constituye un dispositivo optoelectrónico de seguridad de clase 2 según la normativa IEC 61496-1 y IEC 61496-2.

VISION está disponible en dos distintas series de modelos, en función de la capacidad operativa máxima : 6m (modelos **VL**) y 16m (modelos **VH**).

Las dos salidas estáticas PNP autocontroladas de seguridad permiten la conexión de la barrera a los módulos de seguridad de la serie AD SR, o bien a un PLC de seguridad o a un sistema de control conforme a los requisitos y el nivel de seguridad requeridos por la aplicación.

La barrera VISION está indicada para la protección de :

Equipos para el transporte, almacenaje y paletización; máquinas para el embalaje y el envase, líneas de montaje, almacenes automáticos industriales, etc.



***Para asuntos relativos a la seguridad, cuando sea necesario, dirigirse a la autoridad competente en materia de seguridad del propio país, o a la asociación industrial competente.***



***Para aplicaciones en la industria alimentaria, consultar con REER S.p.a. para verificar la compatibilidad de los materiales de la barrera y los agentes químicos utilizados.***

La función protectora de los dispositivos de seguridad optoelectrónicos no es eficaz en los casos en que:



***El órgano de parada de la máquina no es controlable eléctricamente y no está en disposición de parar el movimiento peligroso rápidamente y en cada momento del ciclo de trabajo.***



***El estado de peligro está asociado a la posibilidad de caída de objetos desde la parte superior o expulsados de la máquina.***

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO


En las condiciones de área controlada libre, las dos salidas del Receptor están activadas y permiten el normal funcionamiento de la máquina que está conectada a dicha barrera.

Cada vez que un objeto de dimensiones mayores o iguales a la resolución del sistema interrumpe el recorrido óptico de uno o más haces, el Receptor desactiva sus salidas.

Estas condiciones permiten bloquear el movimiento peligroso de la máquina (a través de un adecuado circuito de parada de la máquina).



**La resolución  $R$  es la dimensión mínima que debe tener un objeto para que, atravesando el área controlada, intercepte con seguridad al menos uno de los haces ópticos generados por la barrera (figura 1).**

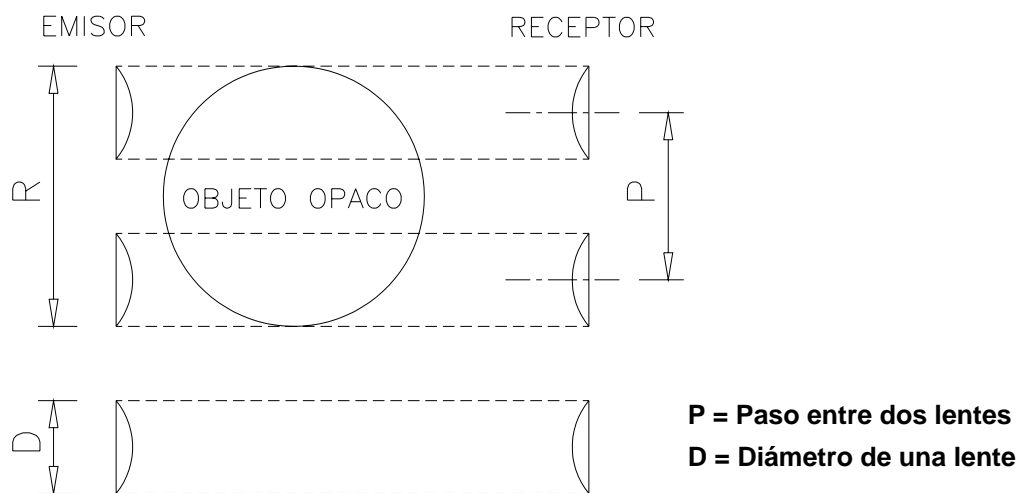

**Figura 1**

La resolución es constante cualesquiera sean las condiciones de trabajo, ya que depende únicamente de las características geométricas de las lentes y de la distancia entre ejes de dos lentes adyacentes.

La altura del área controlada es la altura protegida efectiva por la barrera de seguridad.

Si esta última está colocada horizontalmente, tal valor indica la profundidad de la zona protegida.

El alcance útil es la máxima distancia operativa que puede haber entre Emisor y Receptor.

La barrera VISION está disponible en las siguientes resoluciones:






- 20 mm. (alturas protegidas desde 150 mm. hasta 1.800 mm.)  
**PROTECCIÓN DE LOS DEDOS.**
- 30 mm. (alturas protegidas desde 150mm. hasta 1.800 mm.)  
**PROTECCIÓN DE LAS MANOS**
- 40 mm. (alturas protegidas desde 300mm. hasta 1.800 mm.)  
**PROTECCIÓN DE LAS MANOS**
- 50 mm. y 90 mm. (alturas protegidas desde 300 mm. hasta 1.800 mm.)  
**PROTECCIÓN DE LOS BRAZOS Y DE LAS PIERNAS.**

También se puede disponer de la VISION en configuración **MULTIBEAM** con los siguientes pasos entre lentes:


- 500mm (2 haces), 400mm (3 haces), 300mm (4 haces).  
**PROTECCIÓN PARA EL CUERPO.**

## INSTALACIÓN




Antes de instalar el sistema de seguridad VISION, es necesario verificar que:

-  ***El sistema de seguridad sea utilizado únicamente como dispositivo de parada y no como dispositivo de accionamiento de la máquina.***
-  ***El accionamiento de la máquina sea controlable eléctricamente.***
-  ***Sea posible interrumpir rápidamente cada acción peligrosa de la máquina: En particular se debe conocer el tiempo de parada de la máquina, eventualmente midiéndolo.***
-  ***La máquina no genere situaciones de peligro debido a las proyecciones o a la caída de materiales desde la parte superior. En caso contrario es necesario prever además la colocación de protecciones de tipo mecánico.***
-  ***La dimensión mínima del objeto que debe ser interceptado sea mayor o igual que la resolución del modelo elegido.***

El conocimiento de la forma y de las dimensiones de la zona peligrosa permite estimar la anchura y altura de su área de acceso.

-  ***Comparar tales dimensiones con el alcance máximo útil y la altura del área controlada del modelo utilizado.***

Antes de colocar el dispositivo de seguridad es importante tener en cuenta las indicaciones generales siguientes:

-  ***Verificar que la temperatura de los ambientes en que se instala el sistema sea compatible con los parámetros operativos de temperatura indicados en los datos técnicos.***
-  ***Evitar el posicionamiento del Emisor y del Receptor en la proximidad de fuentes luminosas intensas o parpadeantes de alta intensidad.***
-  ***Las condiciones ambientales particulares pueden influir en el nivel de detección de los dispositivos fotoeléctricos. En lugares donde sea posible la presencia de niebla, lluvia, humo o polvo, para garantizar siempre el correcto funcionamiento de los aparatos es aconsejable añadir factores de corrección  $F_C$  a los valores del máximo alcance útil. En estos casos:***

$$P_U = P_M \times F_C$$

***donde  $P_U$  y  $P_M$  son respectivamente el alcance útil y máximo en metros.***

Los factores FC aconsejados están indicados en la siguiente tabla.


CONDICIONES AMBIENTALES	FACTOR DE CORRECCIÓN FC
Niebla	0,25
Vapores	0,50
Polvo	0,50
Humo denso	0,25




**Si el dispositivo está colocado en lugares sujetos a repentinos cambios de temperatura, es indispensable adoptar medidas para evitar la formación de condensaciones en las lentes, que podrían comprometer la capacidad de detección.**

## POSICIONAMIENTO

El Emisor VE y el Receptor VR deben estar colocados de tal modo que resulte imposible el acceso a la zona peligrosa por la parte superior, inferior, y por los laterales, sin haber interceptado antes por lo menos uno de los haces ópticos.

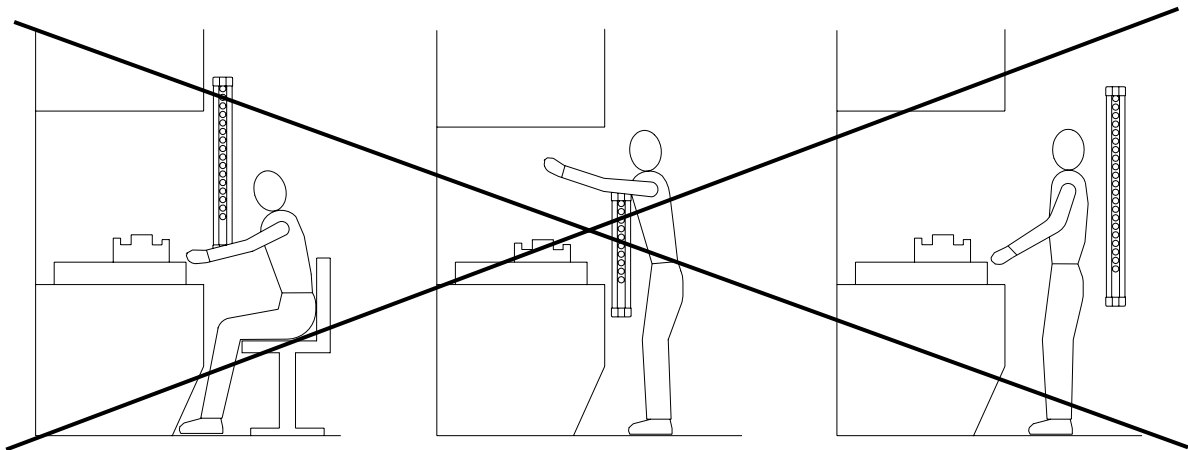

**Posicionamiento incorrecto de la barrera**

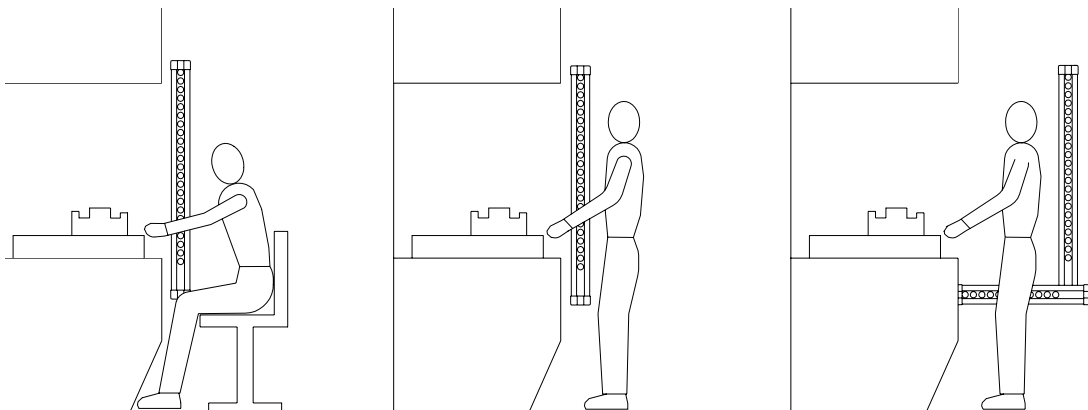

**Posicionamiento correcto de la barrera**

**Figura 2**

## CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

La barrera debe estar colocada a una distancia mayor o igual a la **mínima distancia de seguridad S**, de modo que únicamente sea posible alcanzar la zona peligrosa después de la parada de la acción peligrosa de la máquina (Figura 3).

Basándonos en la norma europea EN 999, la distancia mínima de seguridad **S** debe calcularse mediante la fórmula:

$$S = K(t_1 + t_2 + t_3) + C$$

Siendo:

<b>S</b>	Distancia mínima de seguridad	mm
<b>K</b>	Velocidad de acercamiento del cuerpo a la zona peligrosa	mm/sec
<b>t<sub>1</sub></b>	Tiempo de respuesta total en segundos del sistema de seguridad	sec
<b>t<sub>2</sub></b>	Tiempo de respuesta en segundos del interface de seguridad (ej: módulo o PLC de seguridad)*	sec
<b>t<sub>3</sub></b>	Tiempo de respuesta de la máquina en segundos, es decir, el tiempo necesario a la máquina para interrumpir la acción peligrosa desde el momento en que se transmite la orden de parada.	sec
<b>C</b>	Distancia añadida	mm


\*t<sub>2</sub> del AD SR1 = 20 mseg. (para conocer el tiempo de respuesta de otro módulo diferente al SR1, consultar el manual técnico del mismo).



**La falta de respeto de la distancia de seguridad reduce o anula la función de protección de la barrera.**



**Si el posicionamiento de la barrera no evita la posibilidad de que el operario pueda acceder a la zona peligrosa sin ser detectado, el sistema debe ser complementado con protecciones mecánicas.**

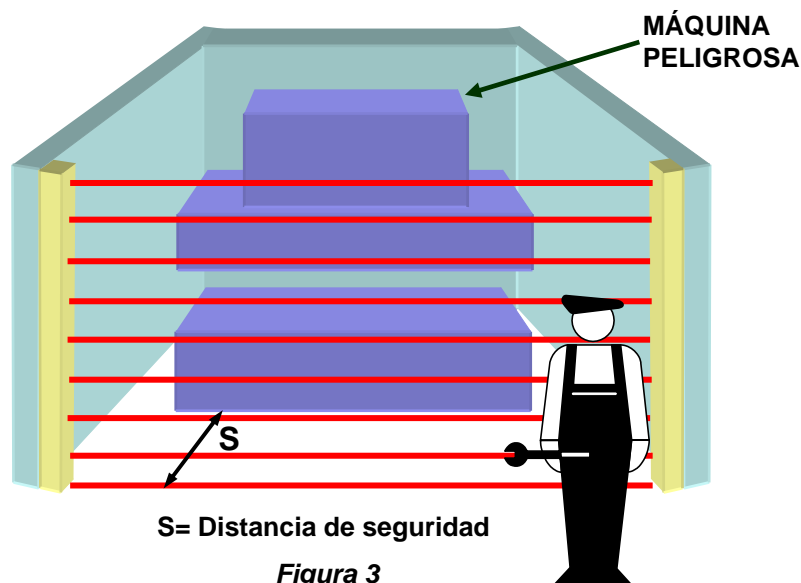

## POSICIONAMIENTO VERTICAL DE LA BARRERA

### Modelos con resolución 20 mm.



*Estos modelos son adecuados para la detección de los dedos.*

### Modelos con resolución 30, 40 mm.



*Estos modelos son adecuados para la detección de las manos.*

La mínima distancia de seguridad S se determina con la siguiente fórmula:

$$S = 2000 (t_1 + t_2 + t_3) + 8(D-14)$$

(D = resolución)

Esta fórmula es válida para distancias S comprendidas entre 100 y 500 mm. Si al calcular S resulta superior a 500 mm, la distancia puede ser reducida hasta un mínimo de 500 mm utilizando la siguiente fórmula:

$$S = 1600 (t_1 + t_2 + t_3) + 8(D-14)$$

En los casos en los que, por la particular configuración de la máquina, sea posible alcanzar la zona peligrosa desde la parte superior, el haz más alto de la barrera debe encontrarse a una altura H de 1800 mm. como mínimo del plano de apoyo G de la máquina.

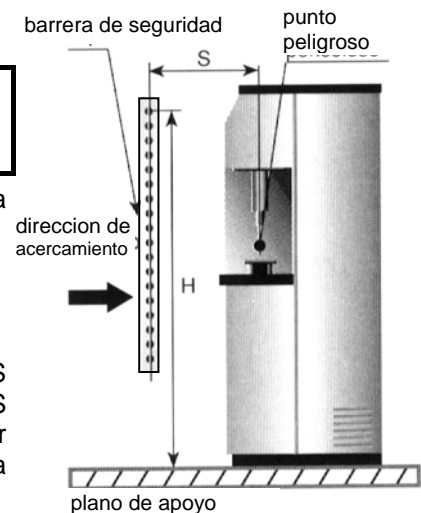


Figura 4

### Modelos con resolución 50, 90 mm.



*Estos modelos son adecuados para la detección de los brazos o de las piernas y no deben ser empleados para la detección de los dedos y de las manos.*

La distancia mínima de seguridad S se determina con la siguiente fórmula:

$$S = 1600 (t_1 + t_2 + t_3) + 850$$



La altura H del haz más alto desde el plano de apoyo G en cada caso no debe ser inferior a 900 mm, mientras que la altura del haz más bajo P no debe ser superior a 300 mm.

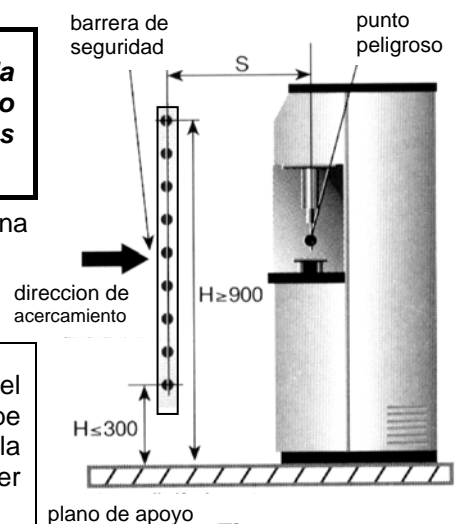


Figura 5

## Modelos Multibeam.




**La utilización de estos modelos son para la protección completa del cuerpo y no deben de utilizarse para la protección de brazos o piernas.**

La distancia mínima de seguridad **S** está calculada con la siguiente fórmula:

$$S = 1600 (t_1 + t_2 + t_3) + 850$$



La altura recomendada **H** desde la base **G** debe de ser la siguiente :

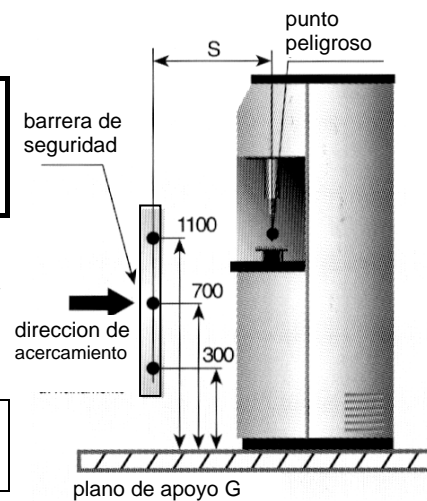

**Figura 6**

MODELO	HACES	Altura Recomendada H (mm)
V2BL / V2BH	2	400 – 900
V3BL / V3BH	3	300 – 700 – 1100
V4BL / V4BH	4	300 – 600 – 900 - 1200

## POSICIONAMIENTO HORIZONTAL DE LA BARRERA

Cuando la dirección de acercamiento del cuerpo resulta paralela al plano del área protegida, es necesario posicionar la barrera de tal modo que la distancia entre el límite extremo de la zona peligrosa y el haz óptico más alejado, sea mayor o igual a la distancia mínima de seguridad **S** calculada de la siguiente forma:

$$S = 1600 (t_1 + t_2 + t_3) + 1200 - 0.4 H$$

Donde **H** es la altura de la superficie protegida desde el plano de referencia de la máquina;


$$H = 15 (D - 50)$$

(D = resolución)

En este caso **H** debe siempre ser menor de 1.000 mm.

Hay que respetar siempre la siguiente condición:

$$1200 - 0.4H \geq 850$$

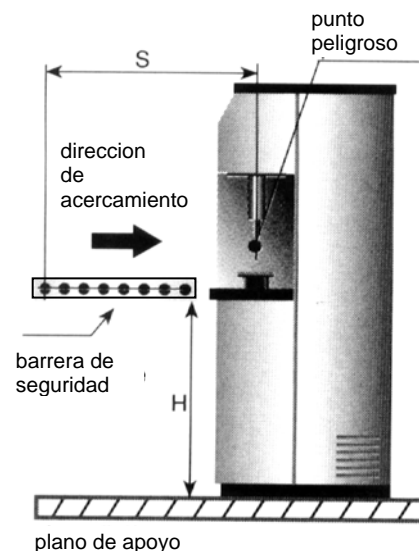

**Figura 7**



---

## CONEXIONES ELÉCTRICAS

---

### PRECAUCIONES

Antes de realizar las conexiones eléctricas, asegurarse que la tensión de alimentación disponible sea conforme a la indicada en los datos técnicos.



***Emisor y Receptor deben alimentarse con tensión de 24 VDC  $\pm$  20%.***




***La alimentación externa debe ser conforme a la norma EN 60204-1.***

Las conexiones eléctricas deben realizarse respetando los esquemas del presente manual.

En particular, no conectar otros dispositivos a los conectores del Emisor y del Receptor.

Para garantizar la fiabilidad de funcionamiento, utilizando un alimentador con rectificador, su capacidad de salida debe ser al menos de 2.000 $\mu$ F por cada amperio de consumo.

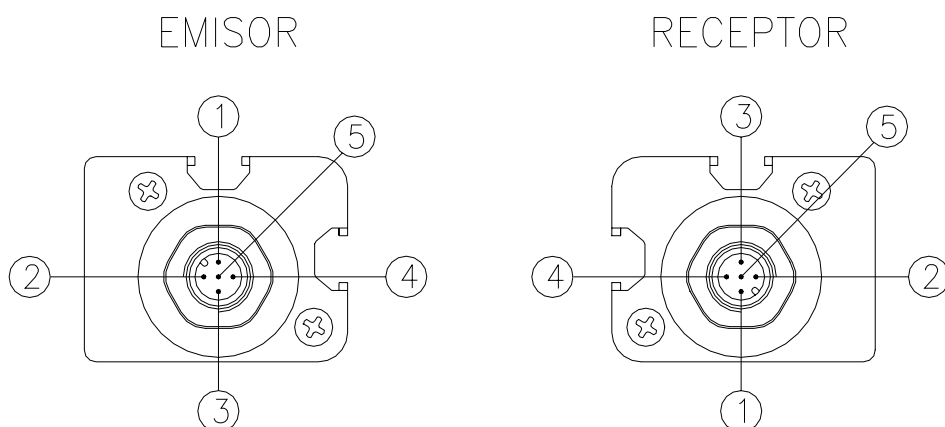**Conectores.**

**Figura 8**

EMISOR			
NÚMERO	COLOR	NOMBRE	SIGNIFICADO
1	Marrón	24 VDC	Alimentación (positiva)
2	Blanco	TEST	- Funcionamiento sin test (+24VDC) - Mando de TEST (Transición +24VDC -> 0VDC o circuito abierto)
3	Azul	0 VDC	Alimentación (negativa)
4	Negro	N.C.	N.C.
5	Gris	PE	⊕ Conexión de tierra


**Tabla 1**


**Si en la aplicación no está previsto el uso del test, conectar el pin 2 del emisor a +24VDC.**

RECEPTOR			
NUMERO	COLOR	NOMBRE	SIGNIFICADO
1	Marrón	24 VDC	Alimentación (positiva)
2	Blanco	OSSD1	Salida estática no 1 (PNP activo alto)
3	Azul	0 VDC	Alimentación (negativa)
4	Negro	OSSD2	Salida estática no 2 (PNP activo alto)
5	Gris	PE	⊕ Conexión de tierra


**Tabla 2**

**Ejemplo de conexión de la barrera VISION al módulo de seguridad REER AD SR1 (con contactores externos K1/K2)**

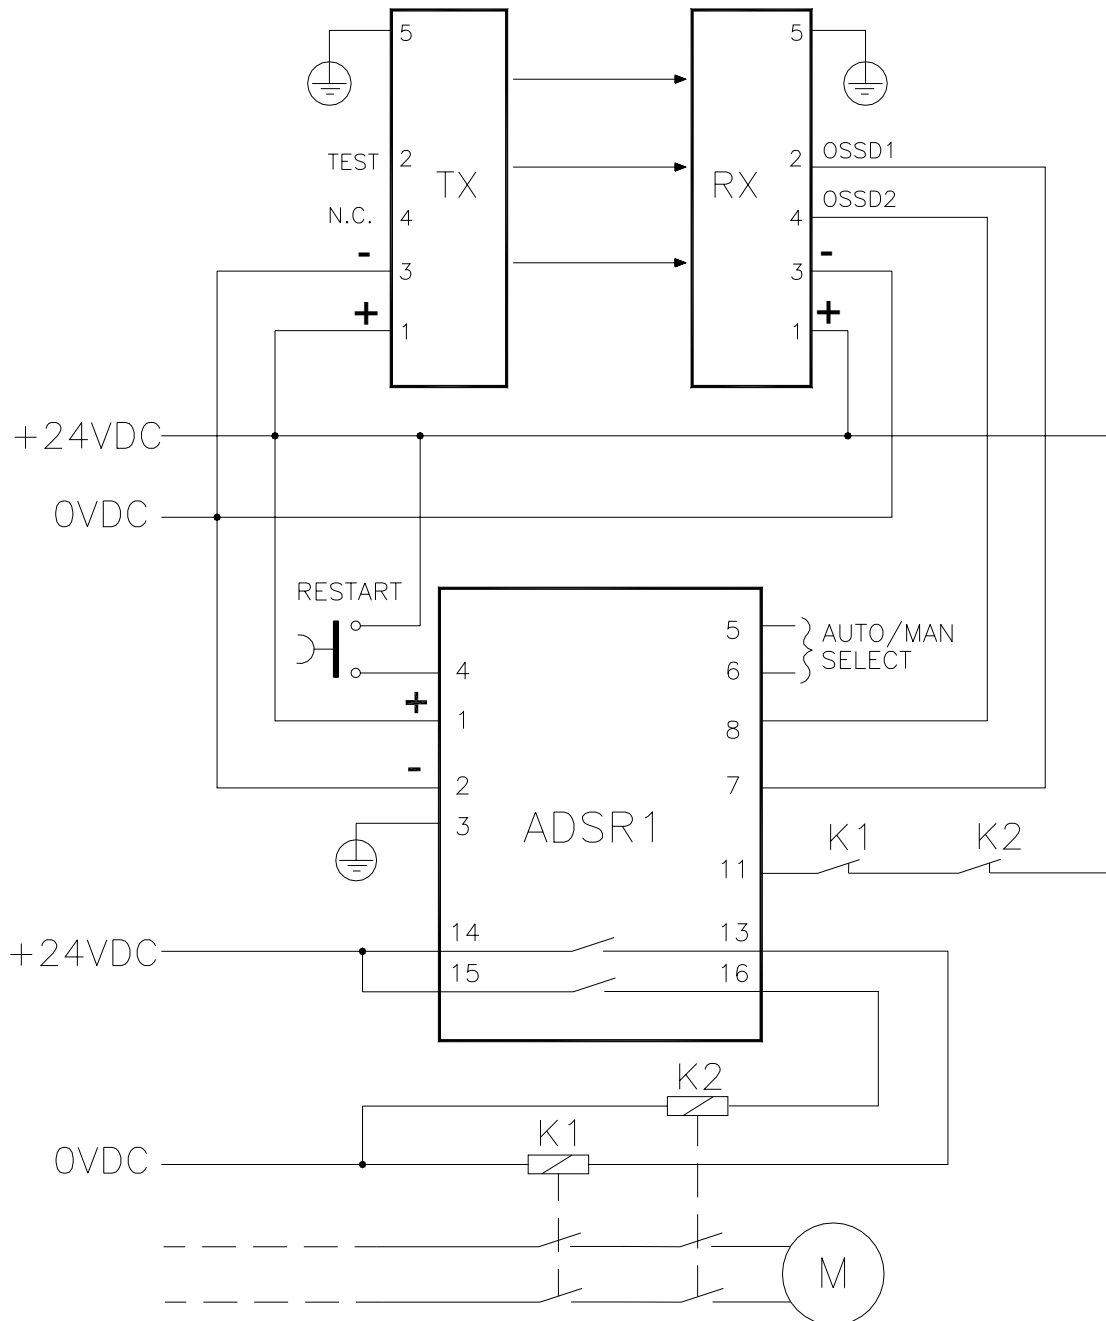

**Figura 9**

**Ejemplo de conexión de la barrera VISION al módulo de seguridad REER AD SR1 (contactos internos en serie)**

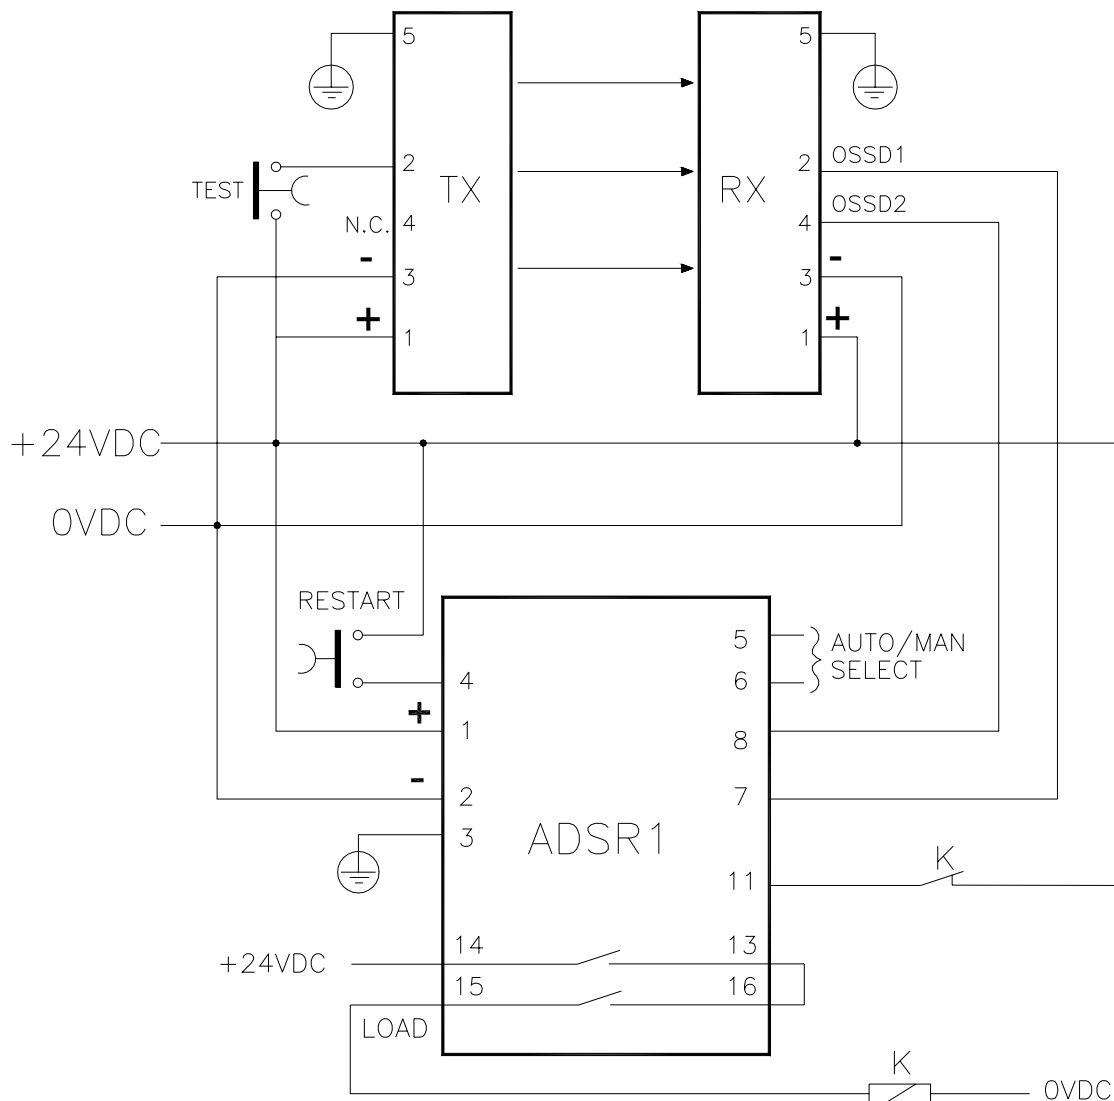

**Figura 10**


**Advertencias sobre los cables de conexión**

- Para conexiones de longitud superior a 50 metros, utilizar cables de sección de 1 mm<sup>2</sup>.
- Se aconseja separar la alimentación de la barrera del resto de los aparatos eléctricos de potencial (motores eléctricos, inversores, variadores de frecuencia) u otras fuentes de perturbaciones.
- Conectar el Emisor y el Receptor a la toma de tierra.
- Los cables de conexión deben seguir un recorrido distinto a los cables de potencia.

## SISTEMAS MÚLTIPLES

Cuando se utilizan más de un sistema VISION, es necesario evitar que se interfieran ópticamente entre ellos. Posicionar los elementos de manera que el rayo emitido por el Emisor de un sistema sólo pueda ser recibido por su respectivo Receptor.

En la figura 11 vemos algunos ejemplos de un correcto funcionamiento entre dos sistemas fotoeléctricos. Un posicionamiento incorrecto podría generar interferencias, lo cual nos podría conducir a un funcionamiento anómalo.

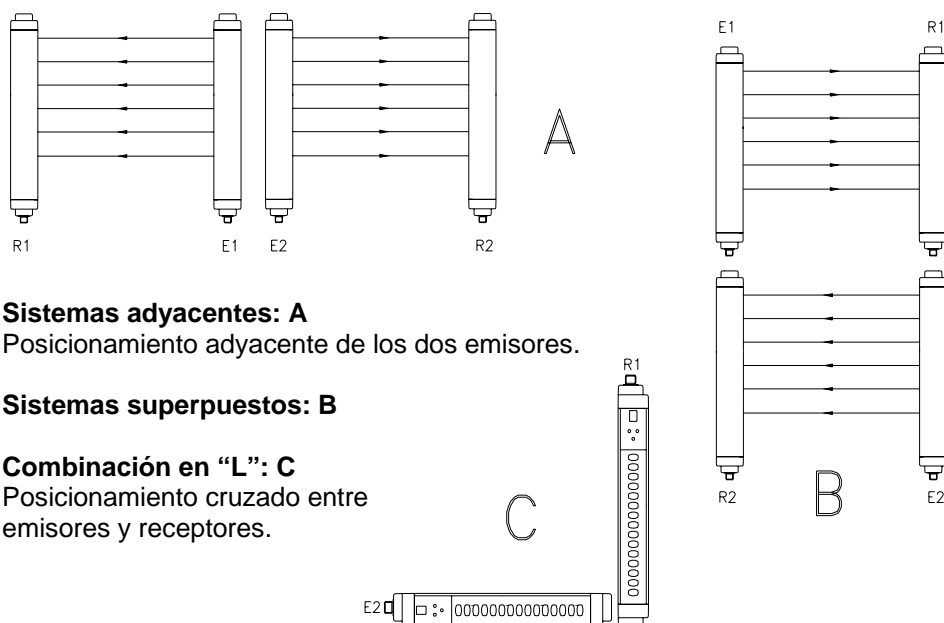

### Sistemas adyacentes: A

Posicionamiento adyacente de los dos emisores.

### Sistemas superpuestos: B

### Combinación en "L": C

Posicionamiento cruzado entre emisores y receptores.


**Figura 11**

Cuando exista la posibilidad, se recomienda siempre el uso de los modelos de 6m de capacidad.

## DISTANCIA ENTRE SUPERFICIES REFLECTANTES


La presencia de superficies reflectantes situadas en las proximidades de la barrera fotoeléctrica puede causar reflexiones que impidan la detección. Refiriéndonos a la figura 12, el objeto **A** no se detecta a causa del plano **S** que al reflejar el rayo, cierra el camino óptico entre el Emisor y el Receptor.

Es necesario, por tanto, mantener una distancia mínima **d** entre posibles superficies reflectantes y el área protegida. La distancia mínima **d** debe calcularse en función de la distancia **l** entre Emisor y.

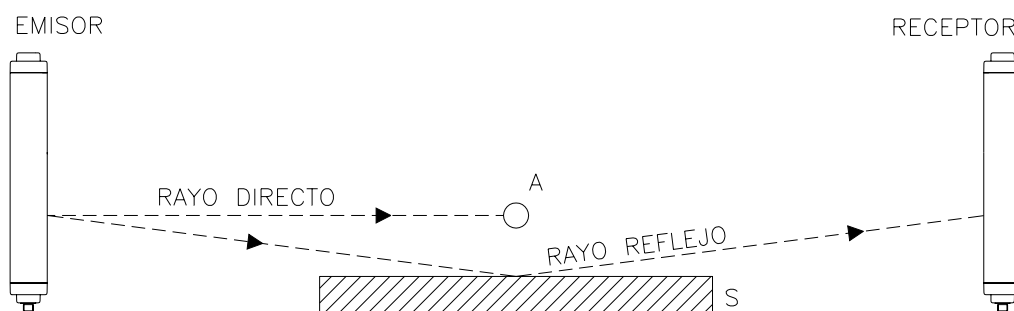

**Figura 12**

En la figura 13 están indicados los valores de la distancia mínima  $d$  a respetar al variar la distancia  $l$  entre el Emisor y el Receptor.

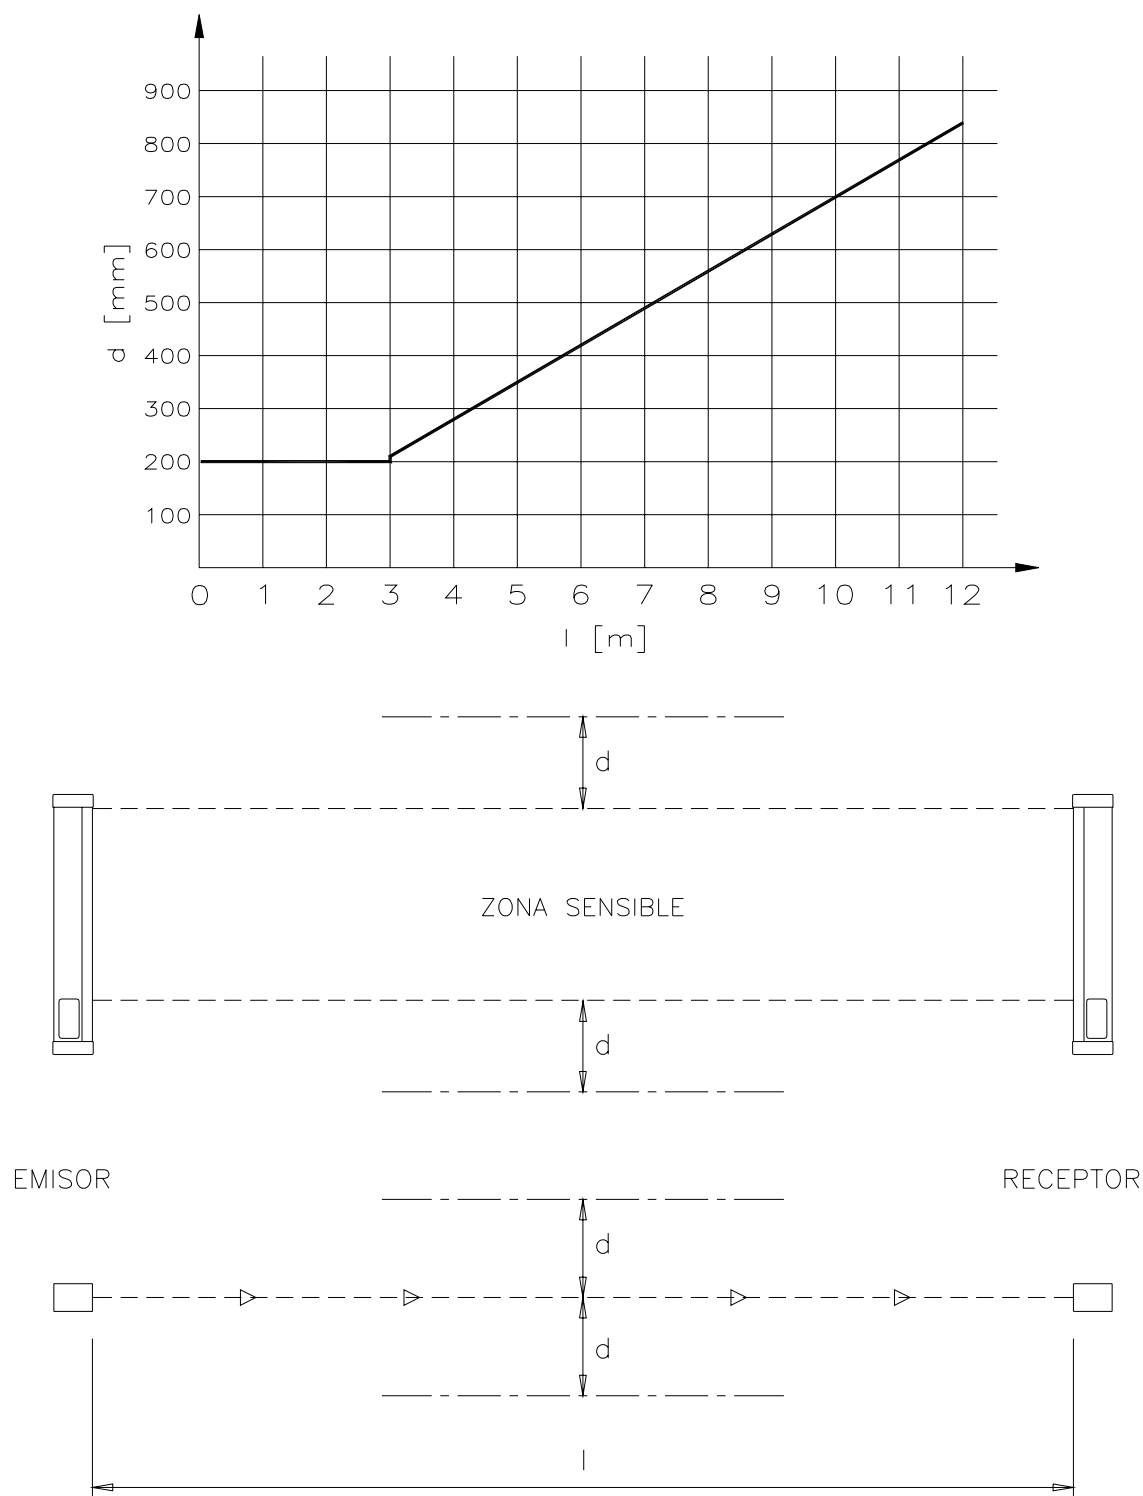

**Figura 13**

En la instalación conviene verificar la presencia de posibles superficies reflectantes interceptando los rayos, primero en el centro y después junto al Emisor y el Receptor.

Durante este proceso el LED rojo del Receptor no debe en ningún caso apagarse.


## USO DE ESPEJOS DESVIADORES

Para la protección o el control de áreas a las cuales se puede acceder por varios lados, es posible utilizar, además del Emisor y Receptor, uno o más espejos desviadores.

Los espejos desviadores permiten de hecho el reenvío hacia varios lados los haces ópticos generados por el Emisor.

Si se desea desviar  $90^\circ$  los rayos emitidos por el Emisor, la perpendicular a la superficie del espejo debe formar con la dirección de los rayos un ángulo de  $45^\circ$ .

La siguiente figura muestra una aplicación en la cual se hace uso de dos espejos desviadores para realizar una protección en "U".

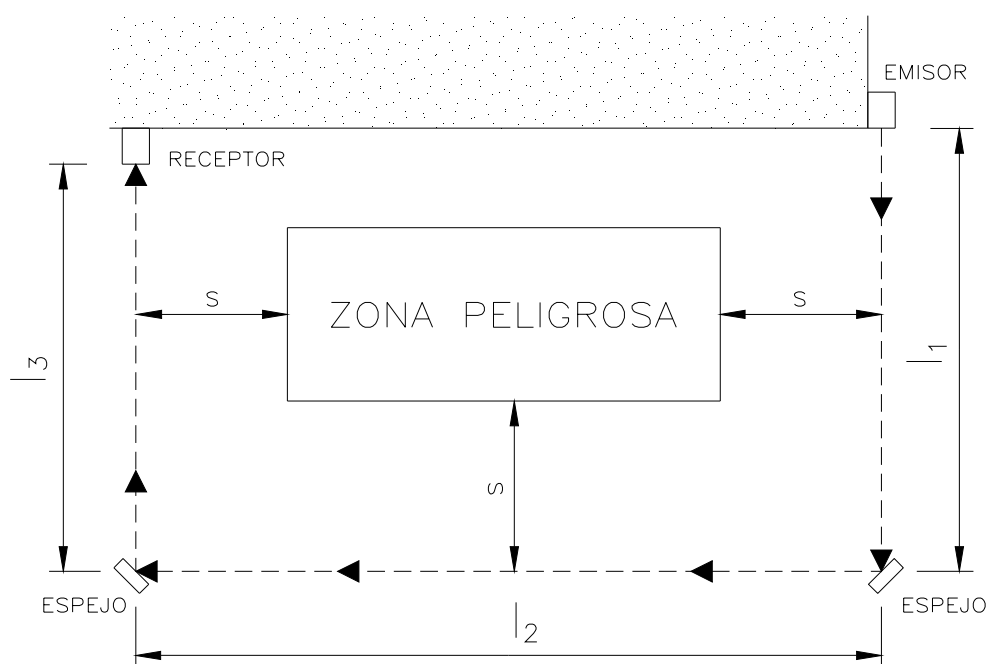

**Figura 14**

Haciendo uso de los espejos desviadores, hay que tener en cuenta las siguientes reglas:


- Posicionar los espejos de modo que la mínima distancia de seguridad  $S$  (figura 14) sea respetada en cada uno de los lados de acceso a la zona peligrosa.
- La distancia de trabajo (alcance) es la suma de todas las longitudes de los lados de acceso al área controlada. (Téngase presente que el máximo alcance útil entre el Emisor y el Receptor se reduce un 15% por cada espejo utilizado).
- En la fase de instalación, prestar atención para no crear torsiones a lo largo del eje longitudinal del espejo.
- Verificar, colocándose cerca y en el eje del Receptor, que en el primer espejo se vea el **perfil completo** del Emisor.
- Se recomienda no utilizar más de tres espejos desviadores.

## MONTAJE MECÁNICO Y ALINEAMIENTO ÓPTICO

El Emisor y el Receptor deben montarse el uno frente al otro y a una distancia igual o inferior a la indicada en los datos técnicos; utilizando **los adaptadores y las abrazaderas de fijación** suministrados se colocan el Emisor y el Receptor de modo que estén alineados y paralelos entre ellos y con los conectores girados hacia el mismo lado.

En base a las dimensiones y a la forma del soporte sobre el que se piensa montar el emisor y el Receptor, estos últimos se pueden montar con los adaptadores de fijación, o bien colocándolos en la ranura lateral (figura 15).

Un perfecto alineamiento entre Emisor y Receptor es esencial para el buen funcionamiento de la barrera. Esta operación se facilita observando el LED de señalización del Emisor y del Receptor.

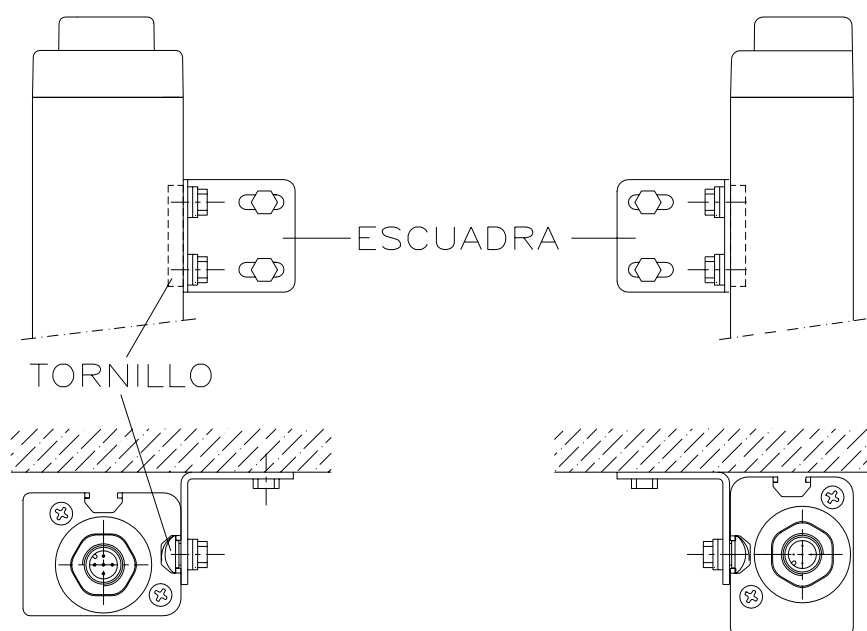

**Figura 15**

- Posicionar el eje óptico del primero y del último rayo del Emisor en el mismo eje que corresponde a los rayos del Receptor.
- Mover el Emisor para encontrar el área dentro de la cual el LED verde del Receptor permanece encendido, después posicionar el primer rayo del Emisor (el cercano al LED de señalización) al centro de ésta área.
- Utilizando este rayo como eje, con pequeños desplazamientos laterales del extremo opuesto colocarse en la situación de área controlada libre que, en esta situación, estará indicada por el encendido del LED verde en el Receptor.
- Fijar establemente el Emisor y el Receptor.

En estas operaciones puede ser útil controlar **el LED amarillo de señal débil**, colocado en el Receptor. Al finalizar el alineamiento, este LED debe quedar apagado.

Si el Emisor y el Receptor se montan en zonas sujetas a fuertes vibraciones, para no comprometer el funcionamiento de los circuitos, se recomienda colocar sportes antivibraciones.




## FUNCIONAMIENTO Y DATOS TÉCNICOS

### SEÑALIZACIONES

Emisor	LED	COLOR	ESTADO	CONDICIÓN
	1	Amarillo	Encendido	Encendido del sistema. PRUEBA inicial.
	2	Rojo	Encendido	
	1	Amarillo	Encendido	Condición de PRUEBA
	3	Verde	Encendido	
	3	Verde	Encendido	Funcionamiento normal

Receptor	LED	COLOR	ESTADO	CONDICIÓN
	4	Amarillo	Encendido	Encendido sistema.
	5	Rojo	Encendido	
	6	Rojo	Encendido	
	7	Verde	Encendido	Área protegida libre.
	5	Rojo	Encendido	Área protegida ocupada.
	4	Amarillo	Encendido	Señal recibida débil

**NOTA:** Para una descripción de las indicaciones en caso de FALLO, consultar el punto "DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS" del presente manual (página 23).

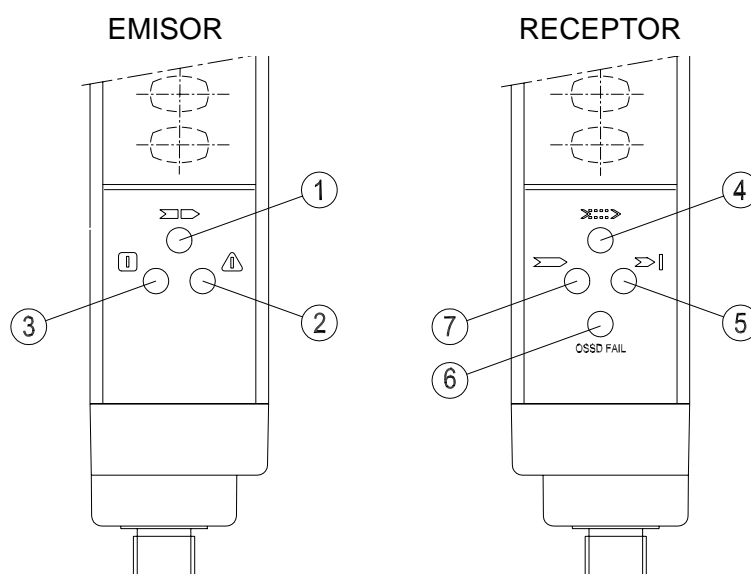

**Figura 16**



En el emisor de los modelos **MULTIBEAM**, en las proximidades de cada haz, existe un LED rojo el cual permite una fácil detección.

## FUNCIÓN DE TEST



**La barrera VISION no dispone de un circuito de arranque / rearme (start / restart interlock). En la mayoría de las aplicaciones, es necesaria esta función de seguridad. El relé de seguridad AD SR1 permite implementar esta función de una forma segura, de acuerdo con la norma IEC 61496-1. En relación a este tema, considerar el análisis de riesgo de la aplicación.**

Gracias a un sistema automático de detección de desperfectos, la barrera Vision está en condiciones de comprobar autónomamente una avería en un tiempo inferior a **500 mseg.**

Este sistema de detección está permanentemente activo y no necesita intervenciones externas.

Cuando el usuario desee comprobar los equipos conectados antes de la barrera (sin intervenir físicamente dentro del área protegida) está a disposición el mando de PRUEBA (llevando a 0Vdc la tensión en el **pin 2** del emisor).

La función de prueba, simulando una ocupación del área protegida, permite un eventual control del funcionamiento de todo el sistema por parte de un supervisor externo (ej. PLC, Módulo de control, etc.).

**La duración mínima del mando de PRUEBA debe ser de al menos 80 mseg.**

Este mando permite la conmutación de los OSSD del estado de ON al estado de OFF mientras dicho mando esté activo.

## ESTADO DE LAS SALIDAS

El Receptor de la VISION dispone de dos salidas estáticas PNP cuyo estado depende de la situación del área protegida.

La máxima carga admisible para cada salida es de 500mA a 24Vdc, correspondiente a una carga resistiva de 48Ω. La máxima capacidad de carga corresponde a 2,2 μF. La siguiente tabla nos muestra el significado del estado de las salidas.


La propia barrera detecta los posibles cortocircuitos entre las salidas o bien entre las salidas y la alimentación 24Vdc o 0Vdc.

SEÑAL	CONDICIÓN	SIGNIFICADO
OSSD1	24Vdc	Condición de barrera libre
OSSD2		
OSSD1	0Vdc	Condición de barrera ocupada o avería detectada
OSSD2		

**Tabla 3**



**En las condiciones de área protegida libre, el Receptor suministra entre las salidas una tensión igual a 24 Vdc. La carga prevista debe por lo tanto estar conectada entre los bornes de salida y el 0 Vdc. (Figura 17)**

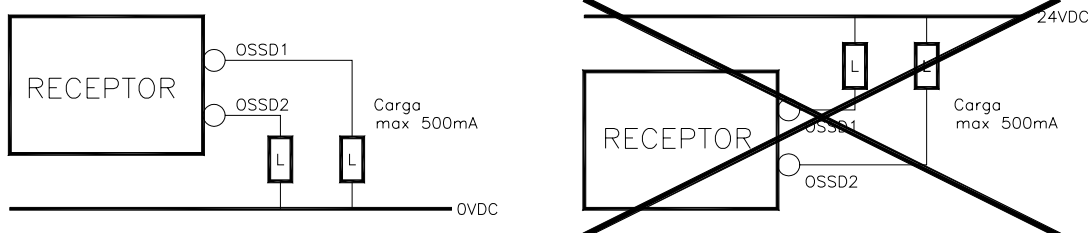

**Figura 17**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BARRERAS VISION			
Altura controlada	mm	160 – 1810	
Resoluciones	mm	20 – 30 – 40 – 50 – 90	
Capacidad útil	modelos VL	0 ÷ 6	
	modelos VH	1 ÷ 16	
Salidas de seguridad		2 PNP – 500mA @ 24VDC	
Tiempo de respuesta	ms	(ver tablas de modelos)	
Tiempo de ejecución de la prueba interna	ms	500	
Alimentación	Vcc	24 ± 20%	
Conexiones		Conectores M12 5 polos	
Long. máx conex.	m	100	
Temperatura funcionamiento	°C	0 ÷ 55°C	
Grado de protección		IP 65	
Dimensiones sección	mm	35 x 45	
Consumo máx	W	2 (Emisor)	3 (Receptor)

Modelos VL/VH Resolución 20 mm	152	302	452	602	752	902	1052	1202	1352	1502	1652	1802
Número rayos	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
Tiempo de respuesta ms	7	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18	20	22	24	26	28
Altura tot. barrera mm	261	411	561	711	861	1011	1161	1311	1461	1611	1761	1911

Modelos VL/VH Resolución 30 mm	153	303	453	603	753	903	1053	1203	1353	1503	1653	1803
Número rayos	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
Tiempo de respuesta ms	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Altura tot. barrera mm	261	411	561	711	861	1011	1161	1311	1461	1611	1761	1911


Modelos VL/VH Resolución 40 mm	304	454	604	754	904	1054	1204	1354	1504	1654	1804
Número rayos	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tiempo de respuesta ms	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5
Altura tot. barrera mm	411	561	711	861	1011	1161	1311	1461	1611	1761	1911

Modelos VL/VH Resolución 50 mm	305	455	605	755	905	1055	1205	1355	1505	1655	1805
Número rayos	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
Tiempo de respuesta ms	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
Altura tot. barrera mm	411	561	711	861	1011	1161	1311	1461	1611	1761	1911

Modelos VL/VH Resolución 90 mm	309	459	609	759	909	1059	1209	1359	1509	1659	1809
Número rayos	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Tiempo de respuesta ms	5,5	6	6	6	6,5	7	7	7	7,5	8	8
Altura tot. barrera mm	411	561	711	861	1011	1161	1311	1461	1611	1761	1911

Modelli Multibeam	V2BL / V2BH	V3BL / V3BH	V4BL / V4BH
Número haces	2	3	4
Distancia entre los haces mm	500	400	300
Tiempo de respuesta ms	6	6	6
Altura tot. barrera mm	711	1011	1111



## DIMENSIONES (cotas en mm)

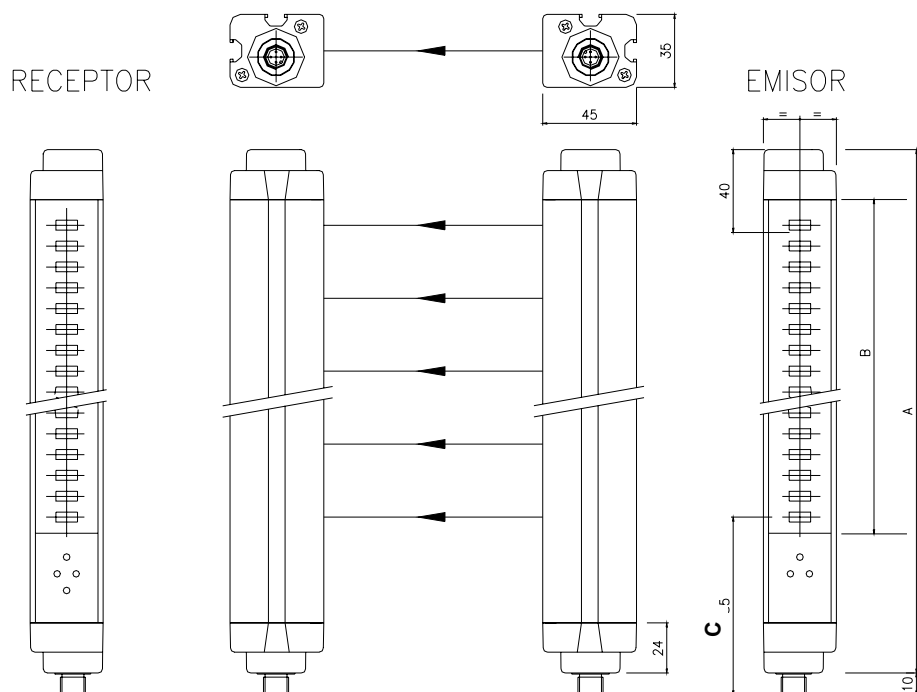


**Figura 18**  
**Emisor y Receptor**

Modelo VL/VH	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800
A	251	401	551	701	851	1001	1151	1301	1451	1601	1751	1901
B (AREA PROTEGIDA)	160	310	460	610	760	910	1060	1210	1360	1510	1663	1810
C	85											
Fijación	2 escuadras tipo LS con 2 tornillos						3 escuadras tipo LS con 3 tornillos					


Modelo	V2BL / V2BH	V3BL / V3BH	V4BL / V4BH
A	701	1001	1101
B	610	910	1010
C	135		

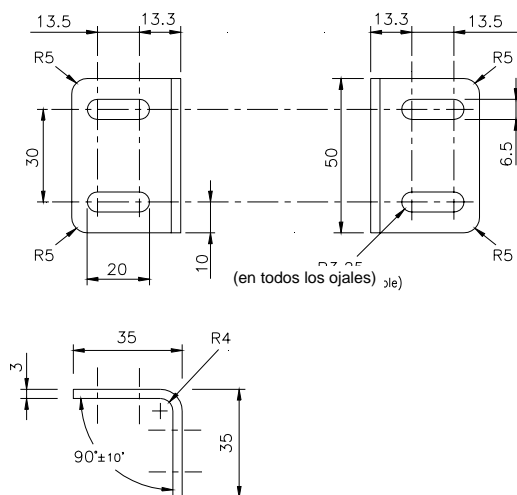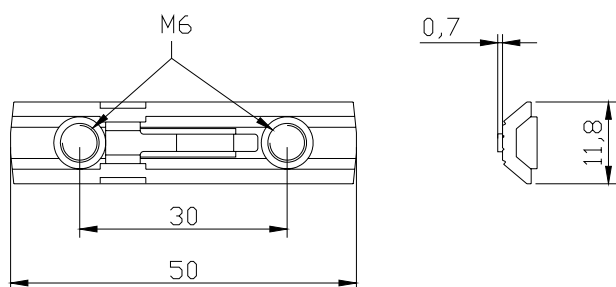


**Figura 19**  
**Adaptadores y escuadras de fijación (suministradas)**

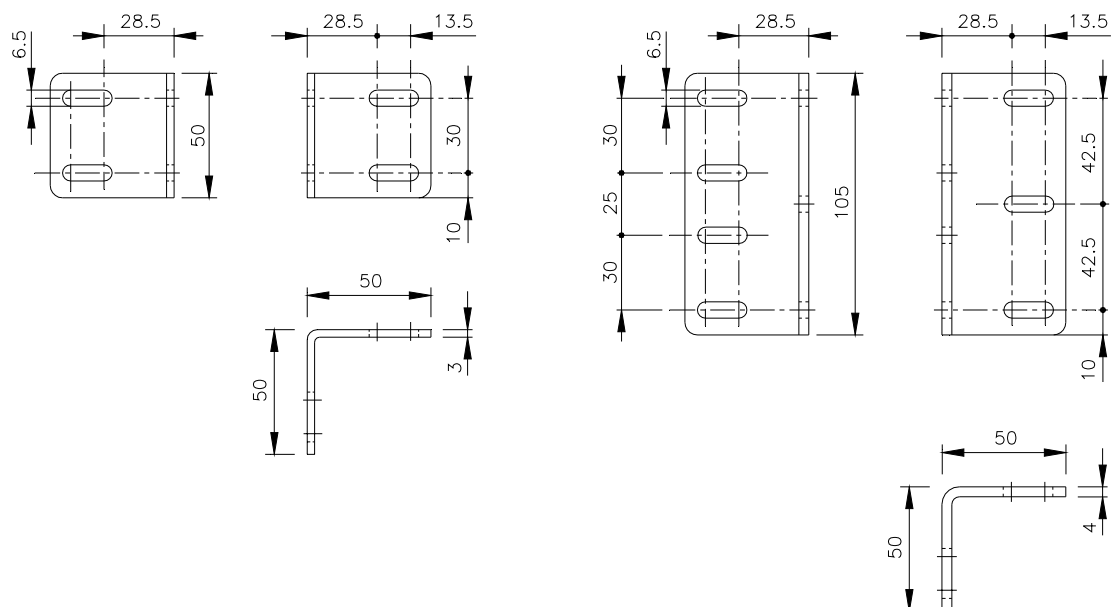

**Figura 20**  
**Escuadras de fijación TIPO LL y TIPO LH**

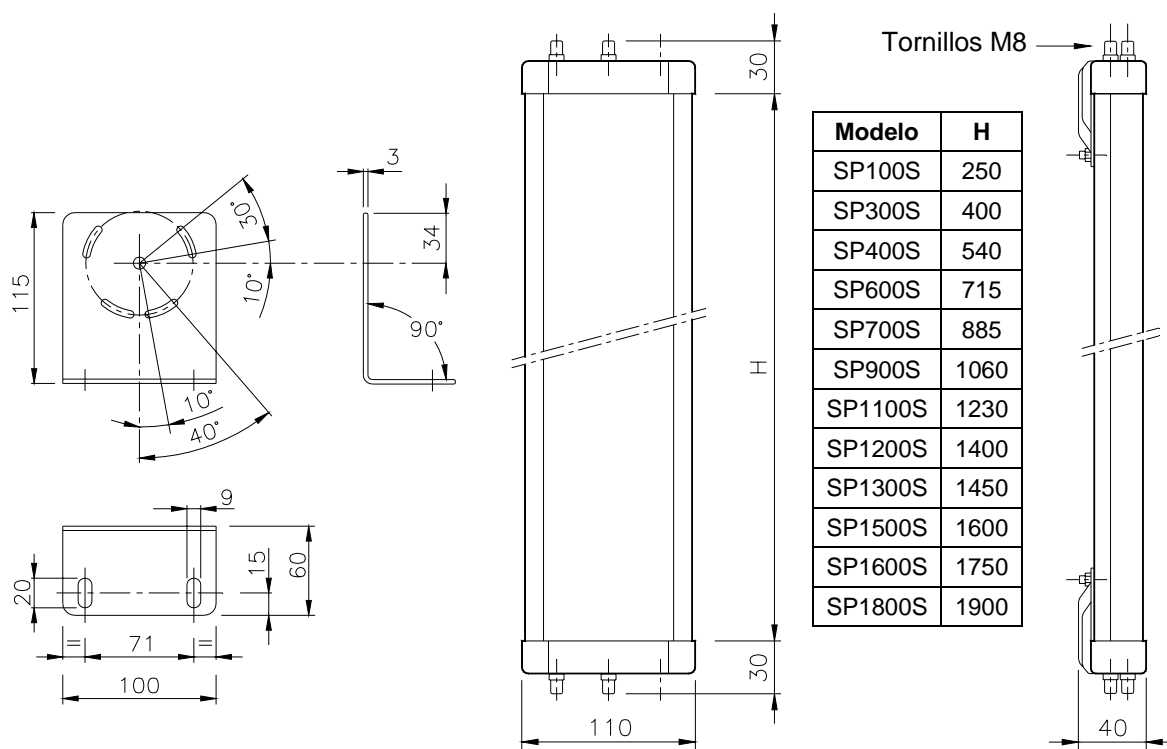

**Figura 21**  
**Escuadras de fijación para espejos desviadores**



**Figura 22**  
**Espejos desviadores**

## CONTROLES y MANTENIMIENTO

### Control del funcionamiento de la barrera.



*Antes de iniciar cada turno de trabajo, o a la puesta en marcha, es necesario verificar el correcto funcionamiento de la barrera fotoeléctrica.*


Con este fin, seguir el siguiente proceso que utiliza, para la interceptación de los rayos, un objeto de prueba (disponible como accesorio bajo pedido).



*Para el test se debe utilizar el objeto correcto de prueba en función de la resolución de la barrera (ver tabla en la página 27).*

Siguiendo la figura 23:

- Introducir en el área controlada el objeto de prueba moviéndolo lentamente hacia arriba y hacia abajo, primero en el centro y después cerca del Emisor y del Receptor.
- En los modelos **MULTIBEAM**: Interrumpir cada haz con un objeto opaco en primer lugar en el centro de la zona de detección, después el emisor y el receptor.
- Controlar que en cada fase del movimiento del objeto de prueba el LED rojo del Receptor está en todo momento encendido.

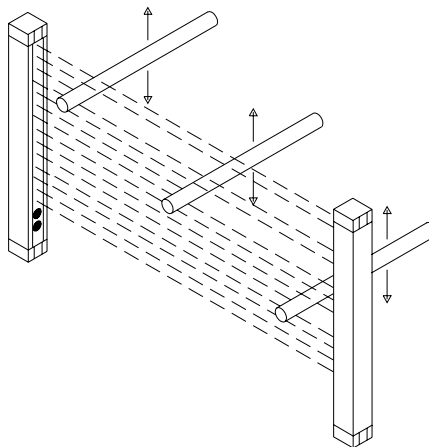

**Figura 23**

La barrera VISION no requiere intervenciones específicas de mantenimiento; se recomienda, sin embargo, la limpieza periódica de las superficies frontales de protección de las ópticas del Emisor y Receptor.

La limpieza debe realizarse con un paño húmedo y limpio. En ambientes particularmente polvorientos, después de haber limpiado la superficie frontal, se aconseja pulverizarla con un producto antiestático.

En todo caso **no utilizar productos abrasivos, corrosivos, disolventes o alcohol**, (que podrían deteriorar las superficies) **ni paños de lana** (para evitar electrizar la superficie frontal). Si se enciende el LED amarillo de señal débil en el Receptor (led 5 en la figura 16) es necesario verificar:


- La limpieza de la superficie frontal
- El correcto alineamiento entre Emisor y Receptor.

Si el Led permanece sin embargo encendido, contactar con el servicio de asistencia de REER.

## DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

Las indicaciones de los LEDs presentes en el Emisor y en el Receptor permiten aislar la causa de un funcionamiento incorrecto del sistema.

Consultando la figura 23, comprobar las indicaciones de los LEDs:

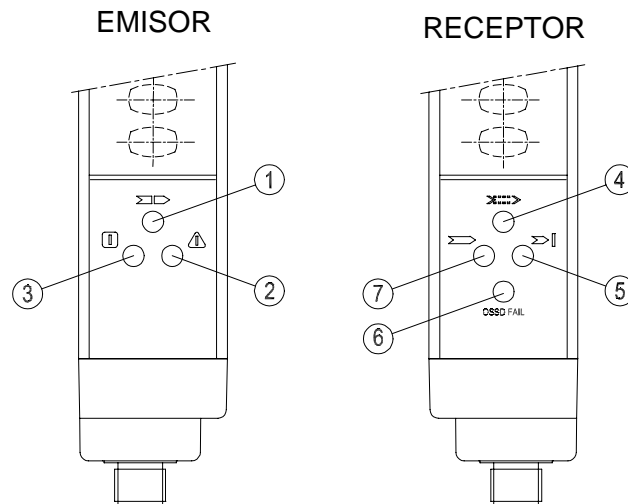

**Figura 24**

### EMISOR

LED			DIAGNÓSTICO	SOLUCIÓN
Amarillo (1)	Rojo (2)	Verde (3)		
OFF	ON	OFF	Anomalía de funcionamiento	Enviar el aparato a reparar al laboratorio de REER

### RECEPTOR

LED				DIAGNÓSTICO	SOLUCIÓN
Amarillo (4)	Rojo (5)	Rojo (6)	Verde (7)		
Intermitente <b>RÁPIDO</b> cada 0,5s	ON	Intermitente <b>RÁPIDO</b> cada 0,5s	OFF	Fallo interno relativo a las tarjetas microcontroladoras	Enviar el aparato a reparar al laboratorio de REER
OFF	ON	Intermitente <b>RÁPIDO</b> cada 0,5s	OFF	Fallo relativo a las salidas estáticas (OSSD) o Conexión errónea de las salidas estáticas a +24VDC	Verificar la conexión de las bornas 2 y 4 (OSSD) del conector. o Enviar el aparato a reparar al laboratorio de REER
Intermitente <b>RÁPIDO</b> cada 0,5s	ON	OFF	OFF	Fallo interno relativo a las tarjetas opticas	Enviar el aparato a reparar al laboratorio de REER
OFF	ON	Intermitente <b>LENTO</b> cada 1s	OFF	Sobrecorriente en una o ambas salidas(OSSD) o Posible cortocircuito entre las dos salidas (OSSD)	Verificar la conexión de las bornas 2 y 4 (OSSD) del conector.  Estas bornas podrían ser conectadas a + 24 VDC, a 0 VDC o bien in cortocircuito.
Intermitente <b>LENTO</b> cada 1s	ON	OFF	OFF	Detectada condición peligrosa de Emisor interferente. El Receptor puede recibir simultáneamente los rayos emitidos por dos Emisores diferentes. <i>(La detección de esta avería se visualiza durante un tiempo mínimo igual a 30 segundos.)</i>	Localizar el Emisor perturbador y proceder en uno de los siguientes modos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intercambiar la posición del Emisor y Receptor.</li> <li>• Mover el Emisor perturbador para evitar que ilumine al Receptor.</li> <li>• Apantallar los rayos procedentes del Emisor perturbador mediante protecciones opacas.</li> </ul>

En cada caso, ante un bloqueo del sistema, se recomienda apagar y encender el mismo, para poder verificar que la causa del comportamiento anómalo no sea imputable a eventuales perturbaciones electromagnéticas de carácter casual.

En el caso de que persista el mal funcionamiento, se debe:

- Controlar la integridad y corrección de las conexiones eléctricas.
- Verificar que los niveles de tensión de alimentación sean conformes a los indicados en los datos técnicos.
- Se aconseja separar la alimentación de la barrera de la alimentación de otros aparatos eléctricos de potencia (motores eléctricos, inversores, variadores de frecuencia ) u otras fuentes de perturbación.
- Controlar que el Emisor y el Receptor estén correctamente alineados y que las superficies frontales estén perfectamente limpias.



En el caso de que persista la anomalía después de realizar los controles sugeridos más arriba, contactar el servicio de asistencia técnica de REER.



***Si no fuera posible identificar con claridad el defecto de funcionamiento y remediarlo, detener la máquina y ponerse en contacto con el servicio de asistencia Reer.***

Si los controles sugeridos no son suficientes para reiniciar el correcto funcionamiento del sistema, enviar el aparato a los laboratorios de REER,(el aparato completo), indicando claramente:

- Código numérico del producto
- Número de matrícula
- Fecha de compra
- Período de funcionamiento
- Tipo de aplicación
- Avería detectada

## ACCESORIOS

MODELO	ARTICULO	CÓDIGO
AD SR1	Módulo de seguridad VISION AD SR1	1330900
AD SR2	Módulo de seguridad VISION AD SR2	1330901
CD5	Conector hembra M 12 5 polos recto con cable de 5 metros	1330950
CD95	Conector hembra M12 5 polos a 90° con cable de 5 metros	1330951
CD15	Conector hembra M 12 5 polos recto con cable de 5 metros	1330952
CD915	Conector hembra M 12 5 polos a 90° con cable de 15 metros	1330953
CDM9	Conector hembra M 12 5 polos recto PG 9	1330954
CDM99	Conector hembra M 12 5 polos a 90° PG 9	1330955
TR14	Barra de prueba Ø 14 mm.	1330960
TR20	Barra de prueba Ø 20 mm.	1330961
TR30	Barra de prueba Ø 30 mm.	1330962
TR40	Barra de prueba Ø 40 mm.	1330963
TR50	Barra de prueba Ø 50 mm.	1330964
FB 4	Set de 4 escuadras de fijación tipo LS	1330970
FB 6	Set de 6 escuadras de fijación tipo LS	1330971
LL	Set de 4 escuadras de fijación tipo LL	7200037
LH	Set de 4 escuadras de fijación tipo LH	7200081
FI 4	Set de 4 tornillos de fijación	1330972
FI 6	Set de 6 tornillos de fijación	1330973
SFB	Set de 4 escuadras de fijación regulables	1330974
SAV-1	Set de 4 soportes antivibratorios para escuadras tipo LL/LS	1200084
SAV-2	Set de 6 soportes antivibratorios para escuadras tipo LH/LS	1200085

## GARANTÍA

La REER S.p.A. garantiza para cada sistema VISION salido de fábrica, en condiciones normales de uso, la ausencia de defectos en los materiales y en la fabricación, por un período de doce (12) meses.

En dicho período REER S.p.a. se compromete a eliminar posibles averías del producto, mediante la reparación o la sustitución de las piezas defectuosas, a título completamente gratuito tanto por lo que concierne al material como a la mano de obra.

REER S.p.a. se reserva, en cualquier caso, la facultad de proceder, en lugar de a la reparación, a la sustitución de todo el aparato defectuoso por otro igual o de características equivalentes.

La validez de la garantía está subordinada a las siguientes condiciones:

- Que la comunicación de la avería sea dirigida por el usuario a REER S.p.a. dentro de los doce meses a partir de la fecha de entrega del producto.
- Que el aparato y sus componentes se encuentren en las condiciones en las que fueron entregadas por REER S.p.a.
- Que los números de matrícula sean claramente legibles.
- Que la avería o el mal funcionamiento no sea originado directamente o indirectamente por:
  - El uso para finalidades inapropiadas.
  - La falta de respeto de las normas de uso.
  - La negligencia, impericia, mantenimiento no correcto.
  - Las reparaciones, modificaciones, adaptaciones no realizadas por personal de REER S.p.a. daños, etc.
  - Accidentes o choques (también debidos al transporte o a causas de fuerza mayor).
  - Otras causas independientes de REER s.p.a.

La reparación se realizará en los talleres de REER S.p.a. en donde se entregará o enviará el material. Los gastos de transporte y los riesgos de eventuales daños o pérdidas del material durante la expedición son a cargo del usuario.

Todos los productos y los componentes sustituidos pasan a ser propiedad de REER S.p.a.

REER S.p.a. no reconoce otras garantías o derechos si no los que se acaban de describir. En ningún caso, por lo tanto, se podrán solicitar resarcimientos de daños por gastos, suspensiones de actividad u otros factores o circunstancias de algún modo relacionados con el no funcionamiento del producto o de una de sus piezas.

*El exacto e íntegro respeto de todas las normas, indicaciones y prohibiciones expuestas en este manual, constituye un requisito esencial para el funcionamiento de la unidad de control REER S.p.a. por lo tanto, rechaza toda responsabilidad que pueda derivar de la falta de respeto, incluso parcial, de dichas indicaciones.*